





OBSERVAÇÃO 3:
A edificação deverá atender as exigências das "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", conforme prescreve a IN 01 e IN 19, "não foi previsto o item de instalações elétricas devido ao fato de ser edificação existente mas na vistoria será apresentado a ART/RTT de manutenção ou inspeção das instalações elétricas, conforme item 8 da NBR 5410."

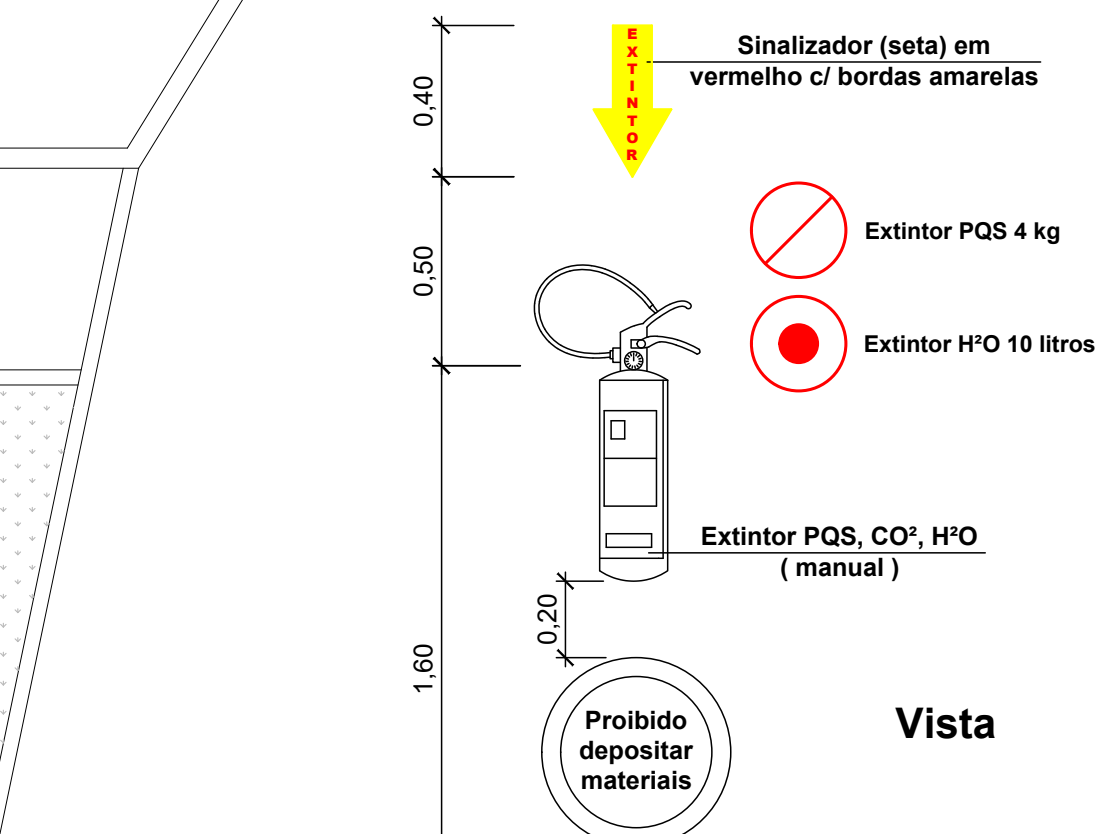

Escala 1 : 20

NOTA:
Qualquer alteração deverá ser autorizada pelo responsável técnico e previamente aprovada junto ao corpo de bombeiros militar.



Legenda Preventivo de Incêndio