



Detalhe de Instalação 1 Detalhe de Instalação 2

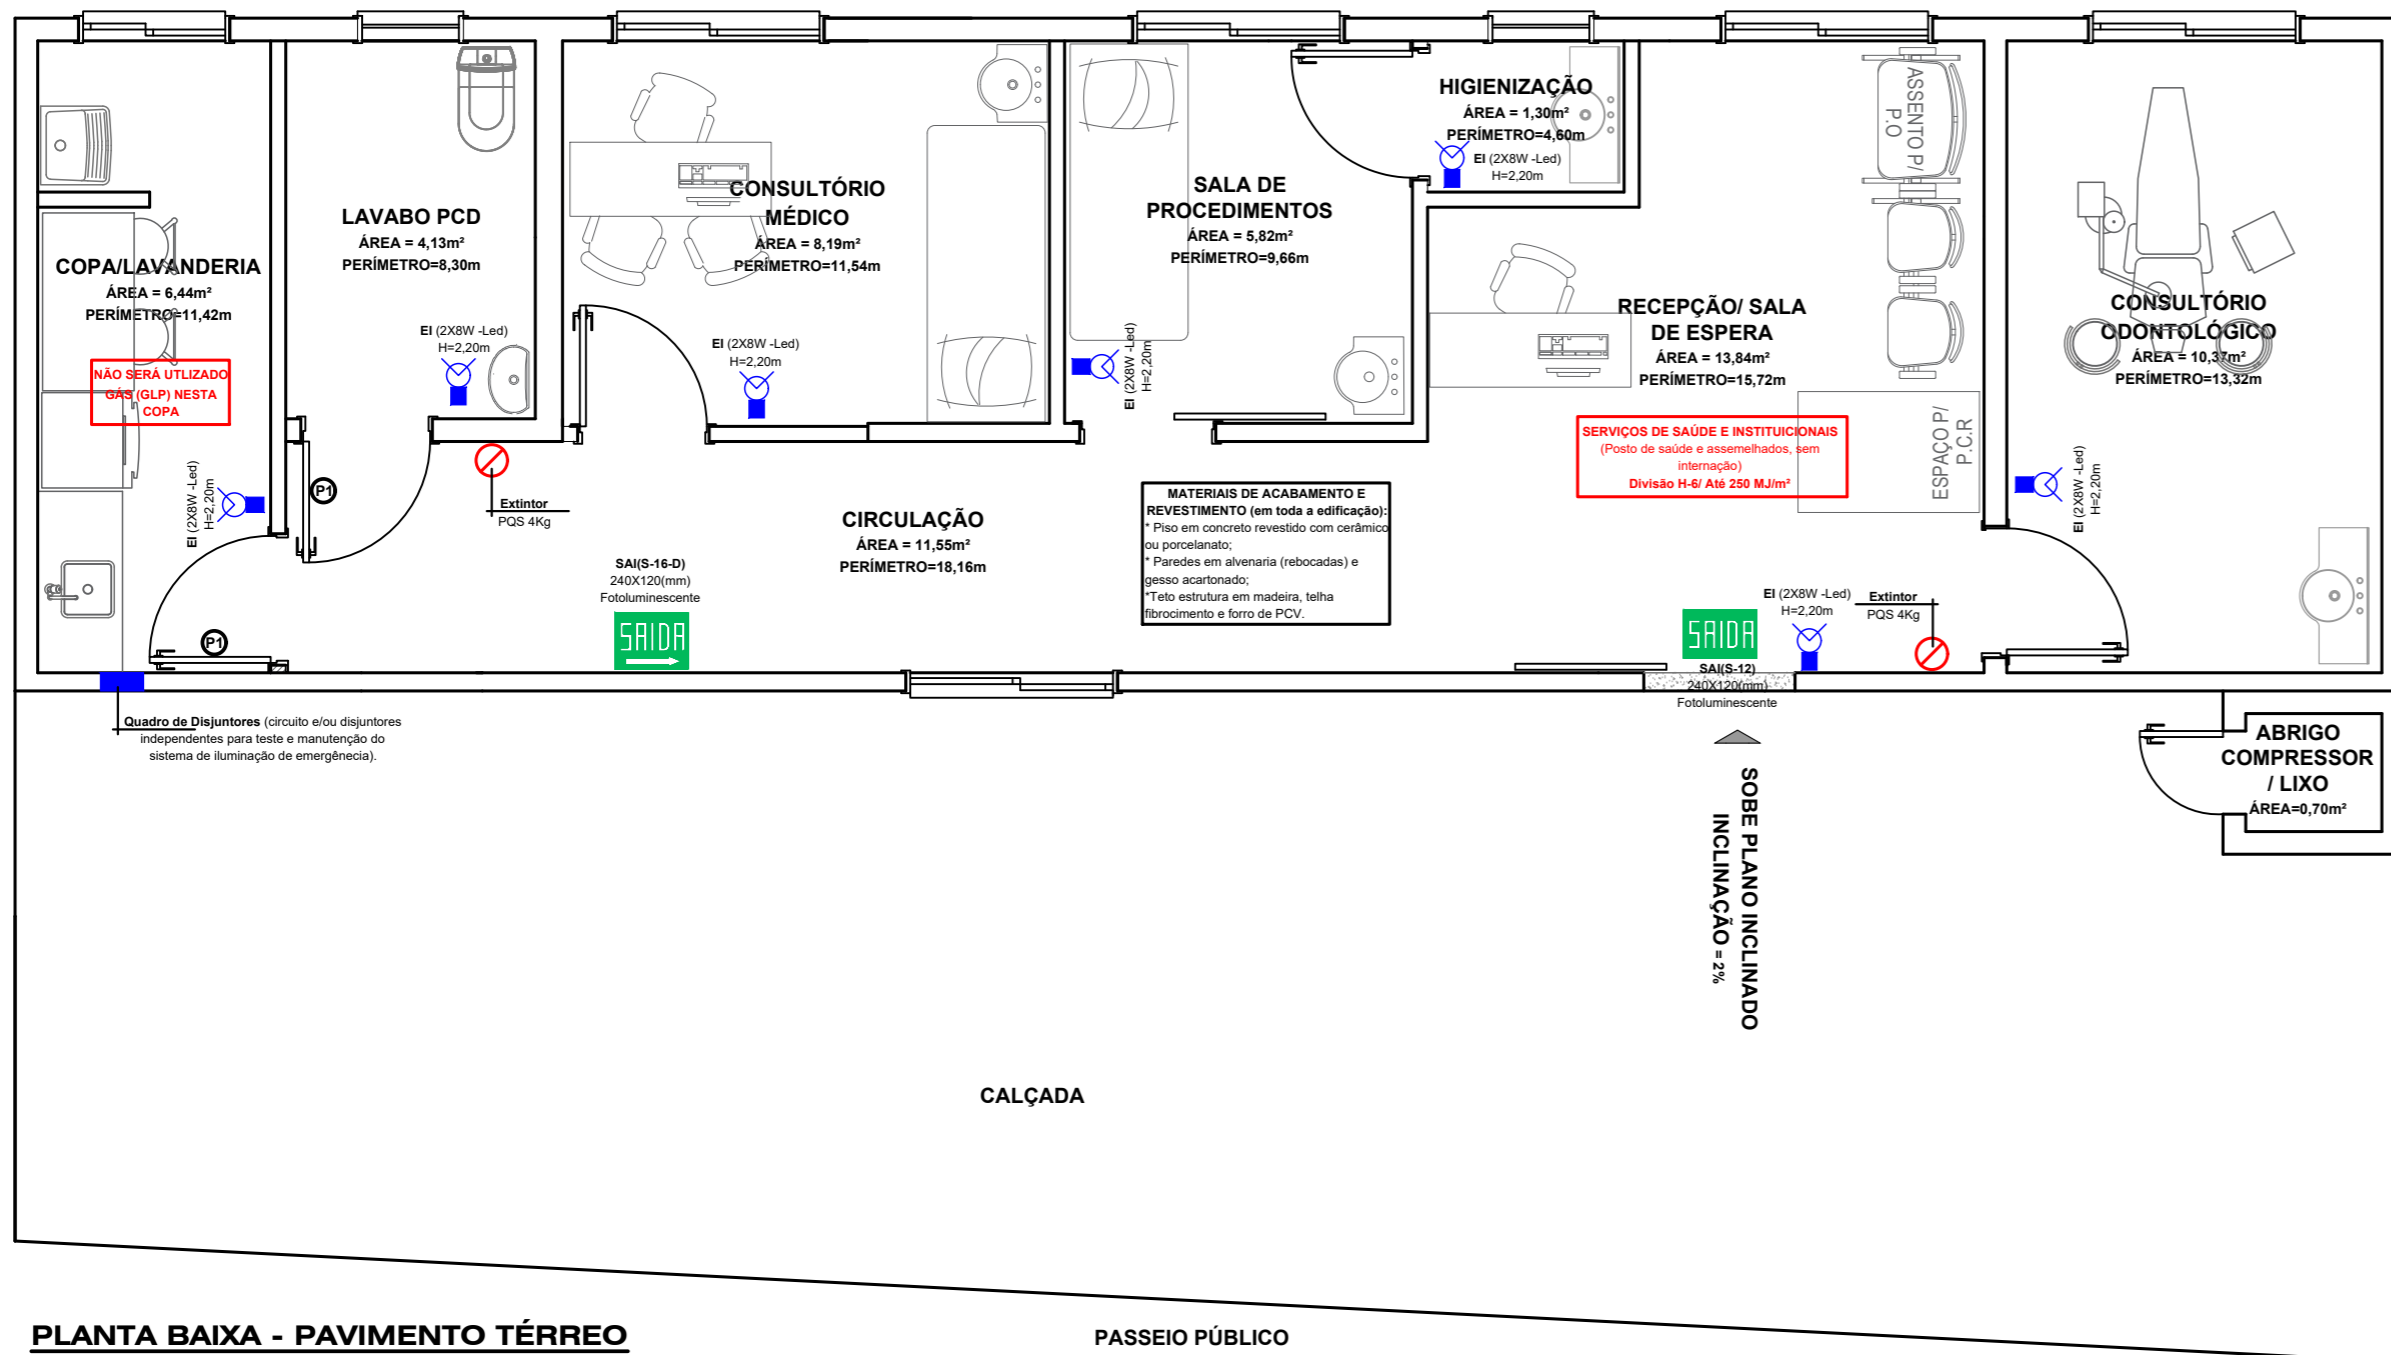

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TÉRREO  
ÁREA = 70,31 m²  
ESCALA = 1 : 50

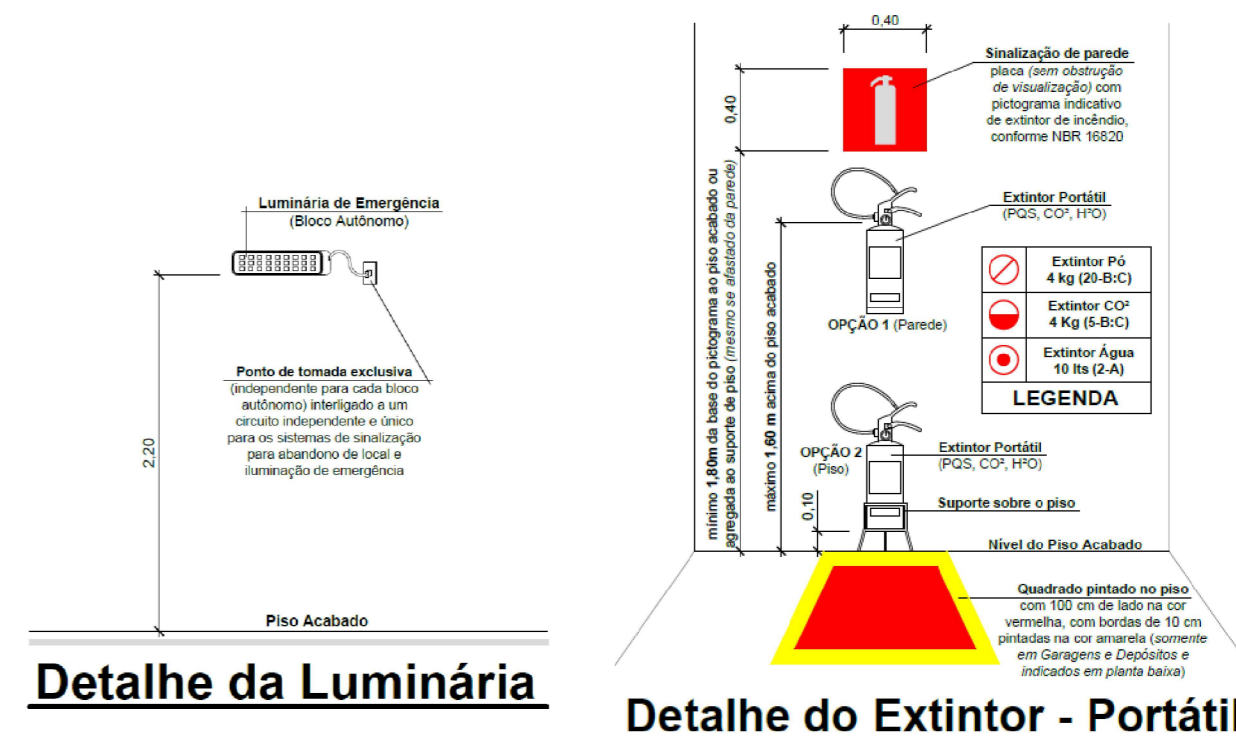

- OBSERVAÇÃO 1:**  
A edificação deverá atender a exigência de "Brigadista de Incêndio", conforme prescreve a IN 01 e IN 28.
- OBSERVAÇÃO 2:**  
A edificação deverá atender as exigências das "Instalações Elétricas de Baixa Tensão", conforme prescreve a IN 01 e IN 19.
- OBSERVAÇÃO 3:**  
A edificação deverá possuir dispositivos de proteção e realização de testes de funcionamento com disjuntores para os Sistemas de Iluminação de Emergência e Sinalização de Abandono de Local (podendo ser disjuntor compartilhado), dimensionados e instalados no Quadro Geral de Disjuntores da edificação com sua respectiva identificação.
- OBSERVAÇÃO 4:**  
Os tipos e as propriedades dos materiais de acabamento, de revestimento, de decoração e de tratamento termo-acústico utilizados estão de acordo com a IN 018.

	Extintor de pó químico ( PQS ) - 4kg
	Luminária 2x8W ou Led, bloco autônomo (H = 2,00 m)
	Placa de saída - Tipo 2 (fotoluminescente, 12x24cm)

## Legenda Preventivo de Incêndio



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

<b>Obra:</b> REGULARIZAÇÃO E.S.F. ALTO ALEGRE	<b>Conteúdo:</b> PLANTA BAIXA TÉRREO LEGENDA IMPLNATAÇÃO GERAL DETALHES
<b>Referência:</b> PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	
<b>Local da Obra:</b> DISTRITO DE ALTO ALEGRE, CAPINZAL/SC	

<b>Assinatura Responsável Técnico</b>	<b>Assinatura Prefeito Municipal</b>
<b>Responsável Técnico Projeto:</b> NAIARA MARIA FACCIN - ENG. CIVIL - CREA SC 103.644-2	<b>Prancha:</b> 01/01
<b>Data:</b> DEZEMBRO/2023	<b>Área Total:</b> 70,31 m²